

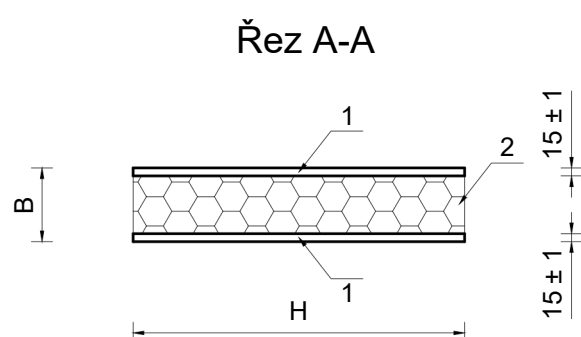


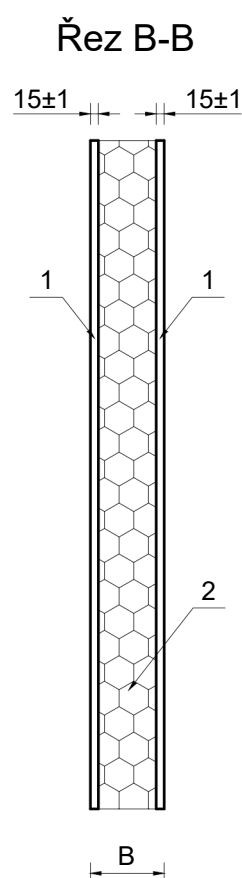

No	Název	Materiál
1	Pohledová vrstva	OSB 3
2	Jádro	PUR

Délka konektoru L = 1250 - 3000 mm ± 5 mm
 Tloušťka konektoru B = 98/138/198 mm ± 3 mm
 Šířka konektoru H = 620 mm ± 3 mm

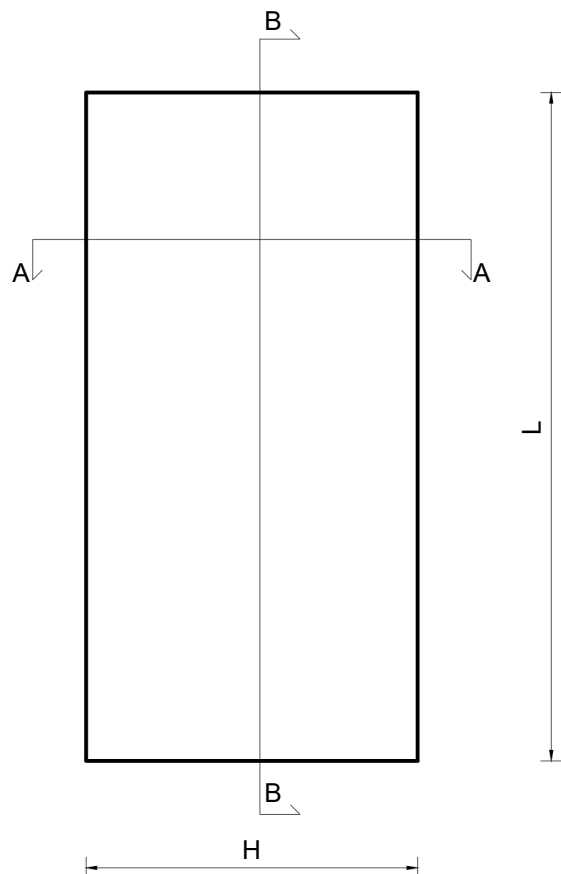

NOVAREKO Czechia s.r.o.

Floriána Nováka 5267/3
 796 01 Prostějov
 tel. +420 777 207 053

info@novareko.eu
 www.novareko.eu

Energeticky úsporné stavební systémy

LHB+ konektor

Zpracoval:
Marcin Kowalski

Ověřili:
Paweł Galiński, Michał Gorzelak

Datum:
16.12.2022

Číslo výkresu:
LHB+ 1.1 - A0